


# Test de capacité fonctionnelle de la déglutition

Départ du test au grade 3

Date :

Nom du patient :

Nom du testeur :

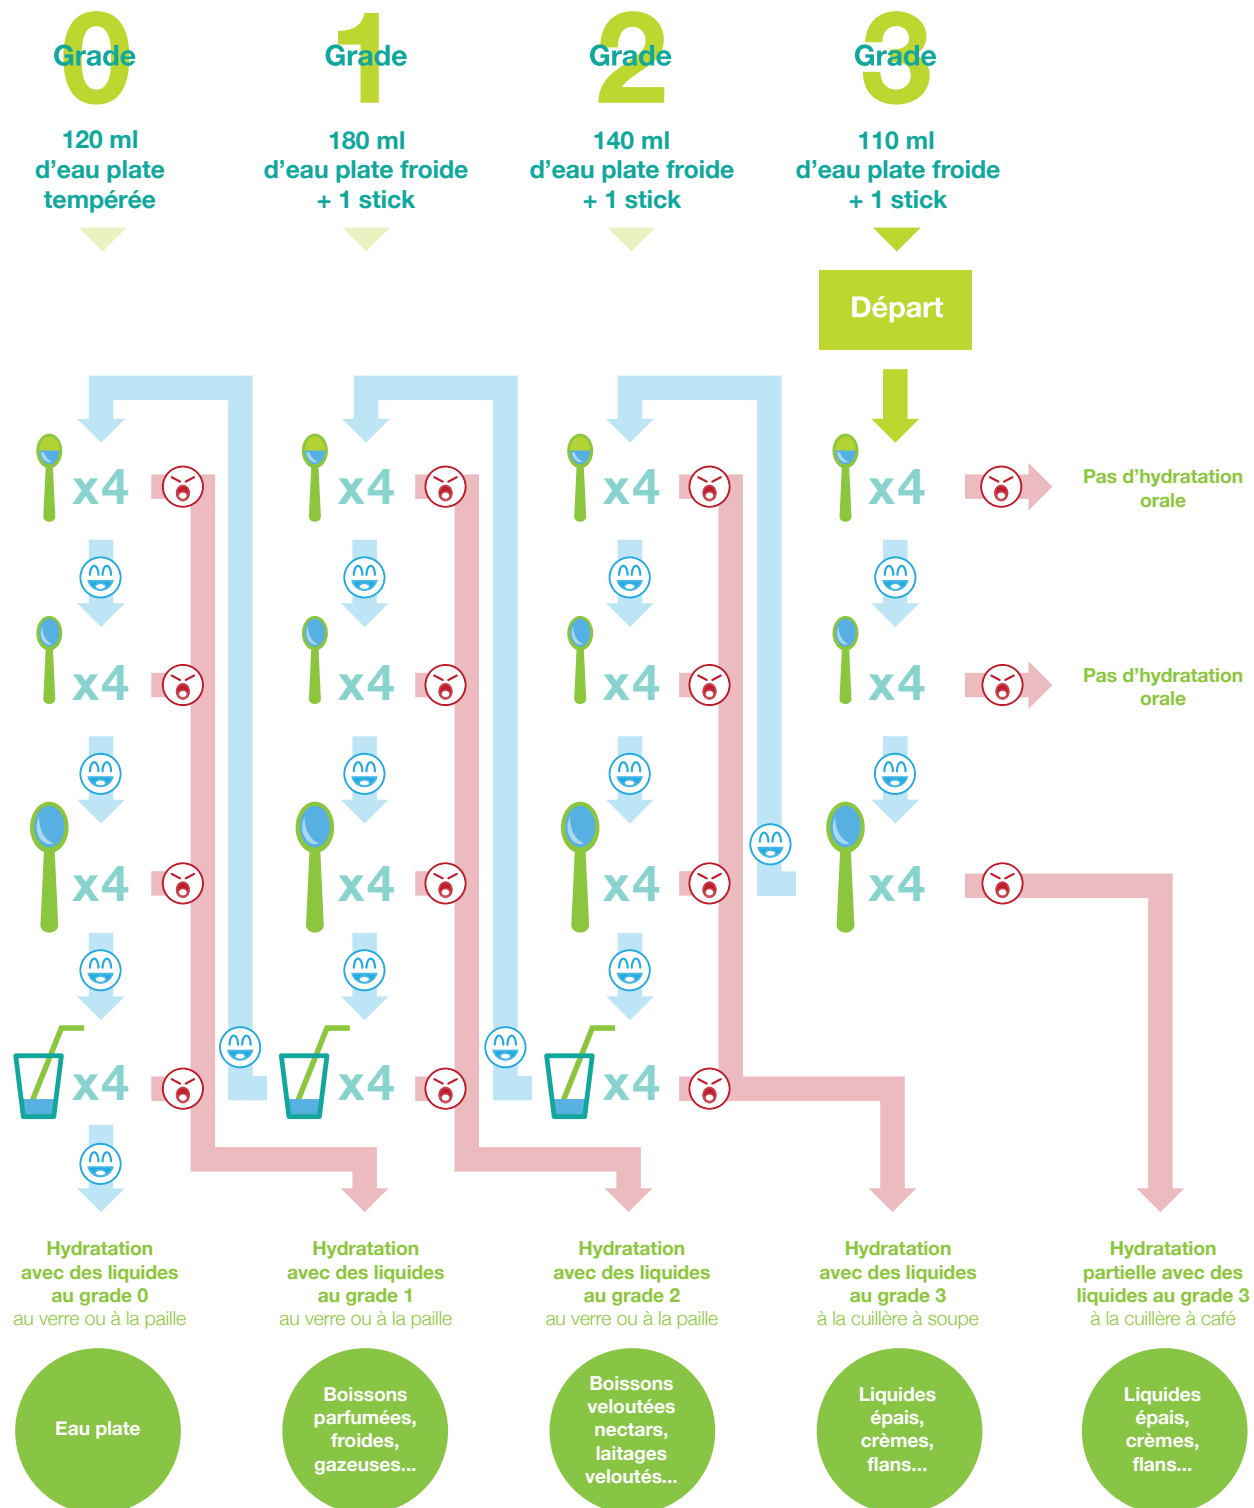

## Légende



Si pas de fausses routes, continuez en bleu



Si fausses routes, continuez en rouge



1 ml = 1/2 cuillère à café



3 ml = 1 cuillère à café



8 ml = 1 cuillère à soupe



10 à 20 ml = 1 gorgée au verre ou à la paille

